

FIGUERES


Indústria desconeixia que la torre d'alta tensió s'havia malmès per riuades fa 2 anys

■ L'ACA i Fecsa Endesa van acordar una actuació per reforçar la torre elèctrica fa dos anys en ser malmesa per unes riuades. A Indústria, però, no van arribar ni queixes ni peticions. Quan en reben fan una inspecció.

C.Vilà, Figueres

El Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya desconeixia que la torre d'alta tensió de Vilaür hagués resultat afectada per riuades del Fluvià a finals del 2003, que s'hagués hagut de reforçar ni que hi hagués queixes de particulars. En cas de ser així, haguessin hagut de comprovar l'estat de la infraestructura.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la companyia Fecsa Endesa van acordar una actuació per reforçar la base de la torre que havia estat descalçada per la força de l'aigua fa dos anys. Segons l'ACA, es van parlar de diverses solucions i finalment es va optar per construir un mur de contenció i uns pilotatges. Des d'Indústria, en canvi, han informat que la delegació de Girona no estava al corrent dels fets ni de cap denúncia. Els ajuntaments de Garrigàs i Vilaür, la companyia i particulars havien sol·licitat a l'ACA la construcció d'una escullera per evitar que el riu es desviés amb les riuades. La companyia elèctrica s'hi va af-

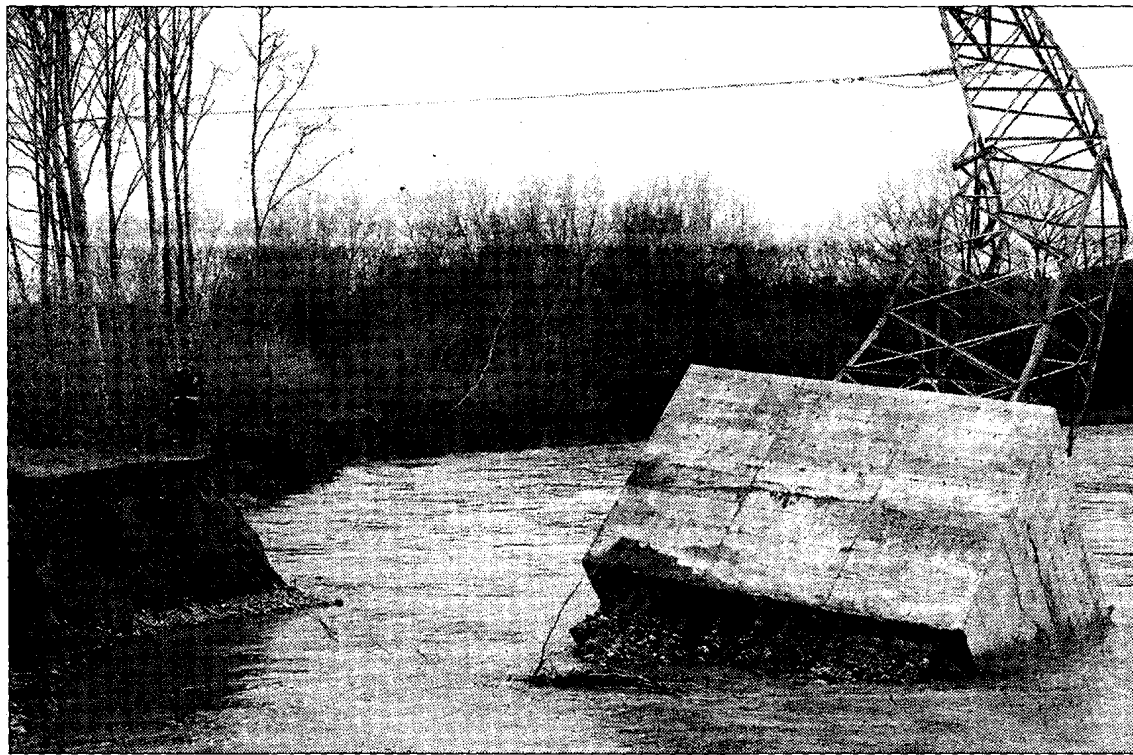

JAUME PU RCALLAS

DESCALÇADA. L'efecte de l'aigua sobre la base de formigó de la torre d'alta tensió.

gir perquè afectava les línies. L'actuació, però, no es va poder portar a terme perquè un informe de l'ACA ho desaconsellava ven per qüestions mediambientals.

Des del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat han informat que en el cas de saber que les torres estaven en

■ **El Consell no ha rebut queixes ni reclamacions d'afectats**

mal estat, «tindriem l'obligació d'anar-hi, comprovar-ho i si estava malament, s'havia d'instalar la companyia a fer la correcció adient». D'altra banda des d'Indústria també han posat de manifest referent al manteniment de les línies d'alta tensió, que la companyia té l'obligació de revisar tota la xarxa cada tres anys. La companyia continua treballant a la zona per instal·lar les torres noves definitives i procedir a desmuntar la malmesa que serà retirada.

Referent a les possibles queixes d'afectats per l'apagada, l'Oficina d'Informació al Consumidor

ELS FETS

● El Departament de Treball i Indústria desconeixia que hi havia avisos pel mal estat de la torre.

● Si hagués rebut peticions o bé denúncies, Indústria s'hagués hagut de desplaçar per comprovar els danys i demanar a la companyia les correccions oportunes.

dor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà no havia rebut fins ahir cap denúncia ni reclamació.